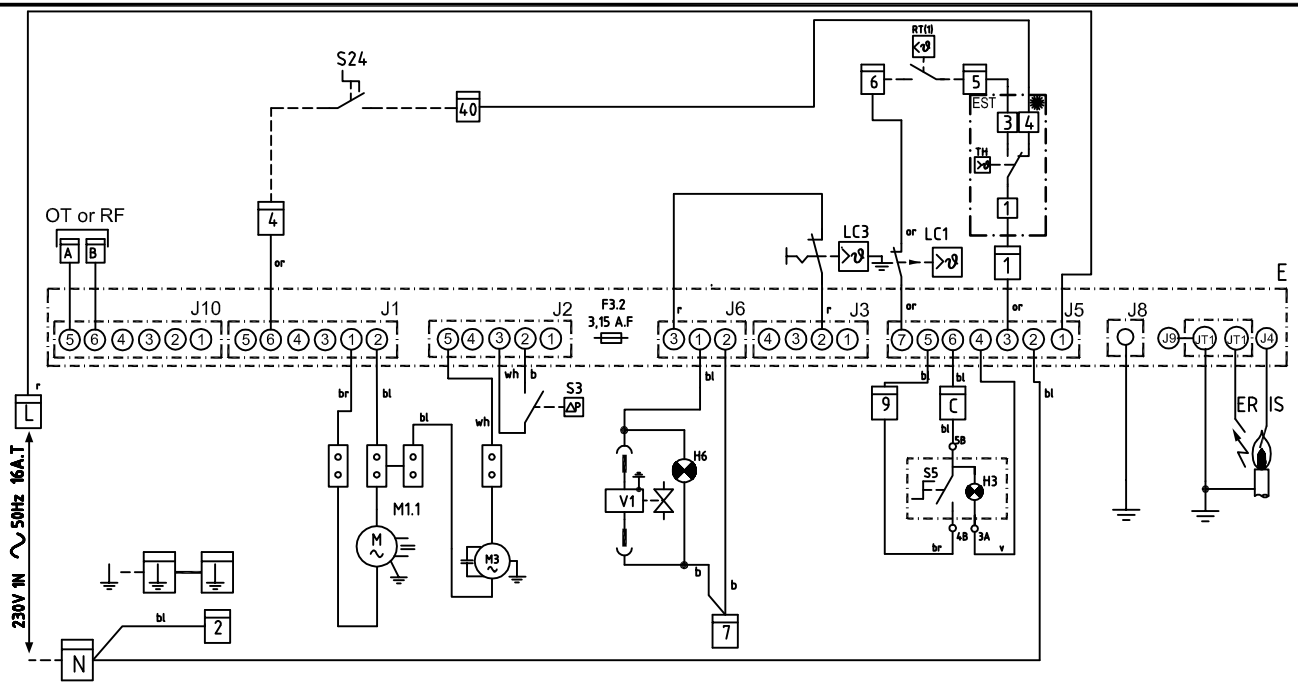

AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN

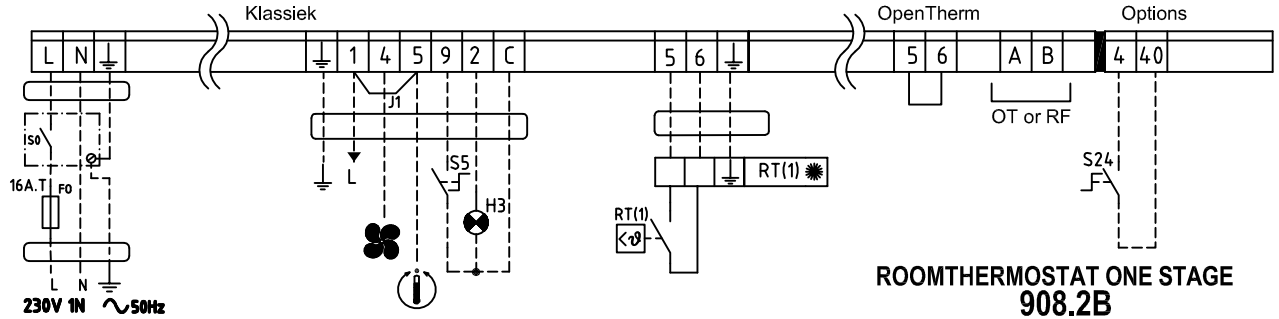

ROOMTHERMOSTAT ONE STAGE
908.2B

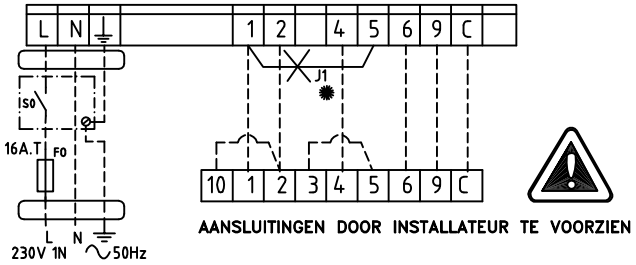

AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN

E	ELECTRONISCHE BRANDERAUTOMAAT : HONEYWELL BMBC
ER	HOOGSPANNINGS- EN IONISATIE / GLOEIELEKTRODE
F0	HOOFDZEKERING
F3	SMELTZEKERING
H3	STORINGSSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOMAAT
IS	IONISATIE - ELECTRODE
LC1	MAXIMAALTHERMOSTAAT
LC3	VEILIGHEIDS-MAXIMAALTHERMOSTAAT
M1	RECIRCULATIE-VENTILATORMOTOR
M3	VERBRANDINGSGASTRANSPORT VENTILATORMOTOR
RT(1)	KAMERTHERMOSTAAT (EERSTE TRAP)
S1	AFSTANDSBEDIENINGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.
S3	LUCHTDRUKVERSCHILSCHAKELAAR
S5	ONTGRENDELINGSSCHAKELAAR VAN BRANDERAUTOMAAT
V1	HOOFDGASKLEP
J1 ✹	OVERBRUGGING J1 WEGNEMEN BIJ GEBRUIK VAN DE RCB 1DF 298 OF EEN EST (SPAARTHERMOSTAAT)
DST	DESTRATIFICATIETHERMOSTAAT
EST	SPAARTHERMOSTAAT
S24	DESTRATIFICATIE-SPAAR AAN/UIT

◯ AANSLUITKLEMMEN VAN MOTORSTARTER EN BRANDERAUTOMAAT

✹ TOEBEHOREN

o M1.1 ⩽5A
ELEKTRISCHE AANSLUITKLEMMEN VOOR INSTALLATEUR

J1 | OVERBRUGGING WEGNEMEN BIJ GEBRUIK VAN EEN AFSTANDSBEDIENINGSSCHAKELAAR (S1)

SCHEMACODE
ONTGRENDELING VAN BRANDERAUTOMAAT
VENTILATIE
VERWARMING

KLEURENCODE/CODE COULEUR

b: ZWART	gr: GRIJS	v: VIOLET
bl: BLAUW	p: ROZE	wh: WIT
br: BRUIN	r: ROOD	y/gr: GEEL/GROEN
or: oranje		

UESA 35 ... 102, UDSA 008 ... 100 (+ONE STAGE, EST/S24)

230V 1N ∿ 50Hz

HONEYWELL BMBC

DRAWING N°	LEGEND N°	DRAWN	DATE	CHK
B15-510M		JMU	17/10/2016	

NORTEK GLOBAL HVAC

REZNOR®